



No.2110588

检 验 报 告

产品名称：普通纸面石膏板

委托单位：茌平信源环保建材有限公司

生产单位：茌平信源环保建材有限公司

检验类别：委托检验

国家建筑材料工业
装饰装修建筑材料质量监督检验测试中心

二〇二一年七月二十九日

国家建筑材料工业
装饰装修建筑材料质量监督检验测试中心


检 验 报 告

No. 2110588


共 2 页 第 1 页

产品名称	普通纸面石膏板	型号规格	PC 3000×1200×9.5
		产品标记	/
委托单位	茌平信源环保建材有限公司	委托单位地址	山东省聊城市茌平县信发街道济邯铁路北
生产单位	茌平信源环保建材有限公司	商 标	茌山
样品数量	15 块 (600mm×400mm)	检验类别	委托检验
样品状态	完好	收样日期	2021. 7. 23
检验依据	GB/T 9775-2008	送 样 者	张艳辉
判定依据	GB/T 9775-2008	检验项目	物理性能
检 验 结 论	按照 GB/T 9775-2008《纸面石膏板》标准对该产品进行委托检验, 检验结论为所检项目符合标准中普通纸面石膏板的要求。 签发日期: 2021 年 7 月 29 日		
备 注	本检验报告有效期为壹年。		


批 准:



审 核:

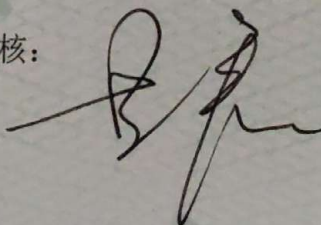

编 制:






国家建筑材料工业
装饰装修建筑材料质量监督检验测试中心

检 验 报 告

No. 2110588

共 2 页 第 2 页

序号	检 验 项 目		单 位	检 验 结 果	标 准 指 标
1	面 密 度		kg/m ²	6.7	≤9.5
2	纵 向 断 裂 荷 载	平均值	N	416	≥400
		最小值		402	≥360
3	横 向 断 裂 荷 载	平均值	N	212	≥160
		最小值		203	≥140
4	硬 度	端 头	N	157	≥70
		棱 边		132	
5	抗 冲 击 性		—	板材背面无径向裂纹	板材背面应无径向裂纹
6	护面纸与芯材粘结性		—	护面纸与芯材不剥离	护面纸与芯材应不剥离
	以下空白				
说明	此处空白				

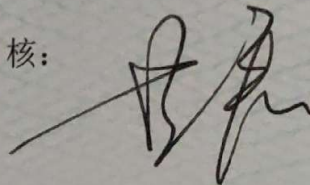批 准:  审 核:  编 制: 

注 意 事 项

- 1.报告无“检验检测专用章”或检验检测单位公章无效。
- 2.未经检验检测单位书面批准，不得部分复制本检验检测报告。
- 3.报告无编制、审核、批准人签字无效。
- 4.报告涂改无效。
- 5.对检验检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验检测单位提出。
- 6.委托送检的，检验检测数据、结果仅证明样品所检验检测项目的符合性情况；抽样检验对该批样负责。

地 址： 浙江省杭州市余杭区良渚街道通运街 439 号

邮政编码： 311113

电 话： (0571) 85067586

传 真： (0571) 85067586

